

## 기술 데이터 시트

## 안전 레이저 스캐너

품목 번호: 53800305

RSL420P-M/CU400P-AIDA



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 참고
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

|        |               |
|--------|---------------|
| 시리즈    | RSL 400       |
| 어플리케이션 | 모바일 위험구역 안전장치 |
|        | 모바일 측면 안전장치   |
|        | 정적 위험 영역 안전장치 |
|        | 정지형 입구 안전장치   |

특수 모델

|       |         |
|-------|---------|
| 특수 모델 | AIDA 승인 |
|-------|---------|

기능

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 기능  | PROFIsafe               |
| 재시동 | 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 |

특성변수

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 유형                     | 3, IEC/EN 61496      |
| SIL                    | 2, IEC 61508         |
| SILCL                  | 2, IEC/EN 62061      |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1    |
| PFH <sub>D</sub>       | 9E-08 시간당            |
| 사용 시간 T <sub>M</sub>   | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리                   | 3, EN ISO 13849      |

보호필드 데이터

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 분해능(선택 가능)       | 30/40/50/60/70/150mm |
| 설정할 수 있는 최소 유효범위 | 50 mm                |
| 필드 페어 개수, 전환식    | 10                   |
| 쿼드 개수, 전환식       | -                    |
| 보호 기능 개수         | 1 개수                 |
| 독립 센서 설정 개수      | 1                    |
| 복사 휘도율, 최소       | 1.8 %                |
| 감지 범위            | 0 ... 4.5 m          |

경고 필드 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 필드 페어 개수   | 10            |
| 감지 범위      | 0 ... 20 m    |
| 물체의 크기     | 150mm x 150mm |
| 복사 휘도율, 최소 | 10 %          |

광학 데이터

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 광원       | 레이저, 적외선               |
| 파장 길이    | 905 nm                 |
| 레이저 등급   | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형                    |
| 반복 주파수   | 90 kHz                 |
| 해상도      | 0.1 °                  |
| 각도 범위    | 270 °                  |

전기 데이터

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 보호 회로                  | 과전압 방지장치               |
| 성능 데이터                 |                        |
| 공급전압 점검 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| 소비 전류(마부하), 최대         | 900 mA, (3A의 전원장치 사용)  |
| 소비전력, 최대               | 22 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
| 출력                     |                        |
| 신호 출력부 개수, 구성 가능       | 4 개수                   |

시간 응답

|       |          |
|-------|----------|
| 응답 시간 | 80 ms, ≥ |
|-------|----------|

인터페이스

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 종류                | PROFINET                                |
| Profinet          |                                         |
| 기능                | 진행                                      |
| PROFINET 장치       | V2.3.4 사양에 따른 장치                        |
| GSDML             | V2.3.2 사양에 따른 GSDML                     |
| 프로파일              | PROFINET/PROFIsafe                      |
| Conformance Class | C                                       |
| 네트워크 부하 등급        | III                                     |
| Security Level    | 1                                       |
| 스위치 기능            | IEEE 802에 따른 ITR 가능 2포트 스위치, 연결 유닛에 내장됨 |
| 포트 속성             | Auto-Crossover                          |
|                   | Auto-Negotiation                        |
|                   | Auto-Polarity                           |
| I&M               | 0 - 4                                   |
| 지원되는 토폴로지         | MRP 클라이언트                               |
|                   | SNMP                                    |
| 안전 스위칭 신호         | 1 개수                                    |

서비스 인터페이스

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 종류         | 블루투스, Ethernet, USB                |
| 이더넷        |                                    |
| 기능         | TCP/IP                             |
|            | 설정/파라미터 설정                         |
| 연결         | 원형 커넥터 M12, 4핀, D-코딩됨              |
| 블루투스       |                                    |
| 기능         | 설정/파라미터 설정                         |
| 주파수대       | 2,400 ... 2,483.5 MHz              |
| 방출되는 송신 출력 | 최대 4.5dBm(2.82mW), 등급 2            |
| USB        |                                    |
| 기능         | 설정/파라미터 설정                         |
| 연결         | USB 2.0 Mini B, 소켓                 |
| 전송 속도, 최대  | 12 Mbit/s                          |
| 케이블 길이     | ≤ 5m                               |
|            | 활성 케이블을 사용하면 케이블을 더 길게 사용할 수 있습니다. |

연결

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 연결     | 4 개수                                            |
| 연결 1   |                                                 |
| 기능     | 전원 공급                                           |
| 연결부 종류 | PROFINET Push/Pull 24V                          |
| 연결 2   |                                                 |
| 기능     | Ethernet, 입력                                    |
| 연결부 종류 | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 |
| 연결 3   |                                                 |
| 기능     | Ethernet, 출력                                    |
| 연결부 종류 | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 |

기술 데이터

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 연결 4   |                        |
| 기능     | 전원 공급                  |
| 연결부 종류 | PROFINET Push/Pull 24V |

기술 데이터

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 140.2 mm x 200 mm x 142 mm |
| 하우징 재료           | 금속                         |
|                  | 플라스틱                       |
| 금속 하우징           | 아연 다이캐스팅                   |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱/PC                    |
| 순중량              | 4,500 g                    |
| 하우징 색상           | 황색, RAL 1021               |
| 고정 방식            | 설치판                        |
|                  | 추가 고정 부품을 사용해야 함           |
|                  | 통로 마운팅으로                   |

조작 및 표시

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 표시 방식         | LED 표시등             |
|               | 영숫자 표시              |
| LED 개수        | 10 개수               |
| 설정/파라미터 설정 방식 | Sensor Studio 소프트웨어 |
| 파라미터 세팅       | Sensor Studio 소프트웨어 |

환경 데이터

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도      | 0 ... 50 °C   |
| 보관 시 주변 온도      | -20 ... 60 °C |
| 상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 %   |

인증

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 보호 등급               | IP 65          |
| 보호 등급               | III, EN 61140  |
| 인증                  | TÜV Süd        |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식   | DIN 40839-1/3  |
|                     | EN 61496-1     |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식   | EN 60068-2-6   |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29 |
| 미국 특허               | US 10,304,307B |
|                     | US 7,656,917 B |
|                     | US 7,696,468 B |
|                     | US 8,520,221 B |


분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0   | 27272705 |
| ECLASS 9.0   | 27272705 |
| ECLASS 10.0  | 27272705 |
| ECLASS 11.0  | 27272705 |
| ECLASS 12.0  | 27272705 |
| ECLASS 13.0  | 27272705 |
| ECLASS 14.0  | 27272705 |
| ECLASS 15.0  | 27272705 |
| ETIM 5.0     | EC002550 |
| ETIM 6.0     | EC002550 |
| ETIM 7.0     | EC002550 |
| ETIM 8.0     | EC002550 |
| ETIM 9.0     | EC002550 |
| ETIM 10.0    | EC002550 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)


## 연결 유닛이 있는 안전 레이저 스캐너 치수

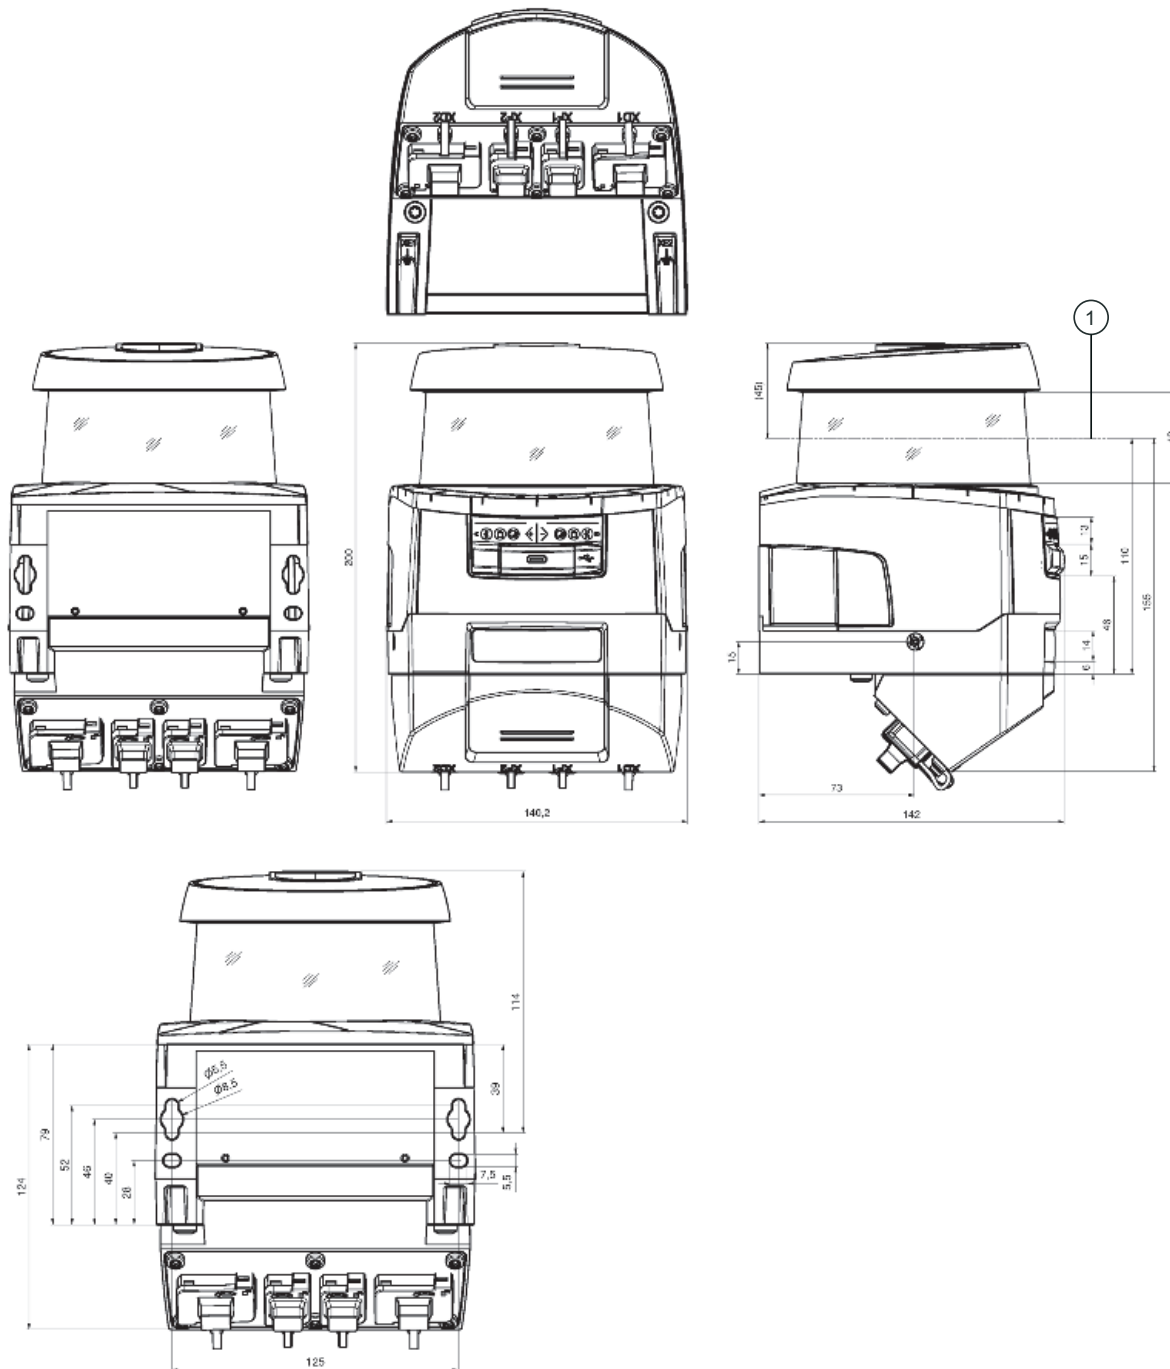


## 1 스캔면

## 치수 도면

연결 유닛이 있는 안전 레이저 스캐너 장착 치수

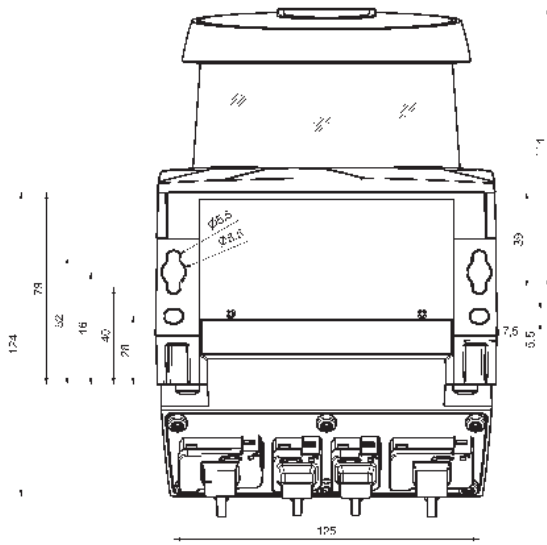

## 스캔 영역 치수

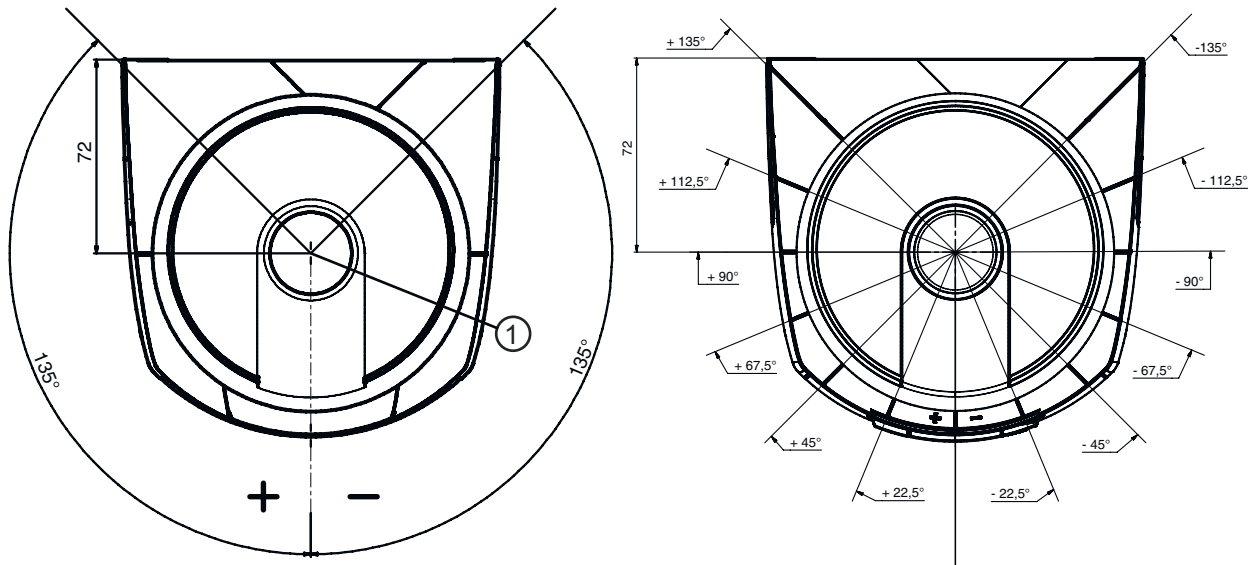

## 1 거리 측정 기준점 및 보호 필드 반경

## 전기 연결

## 연결 1

## XD1

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 기능     | 전원 공급                  |
| 연결부 종류 | PROFINET Push/Pull 24V |
| 핀 개수   | 5 핀                    |


전기 연결

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | 0V   |
| 3 | +24V |
| 4 | 0V   |
| 5 | GND  |




| 연결 2    | XF1                                             |
|---------|-------------------------------------------------|
| 기능      | Ethernet, 입력                                    |
| 연결부 종류  | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD                                       |

| 핀 | 핀 지정 | 와이어 색상 |
|---|------|--------|
| 1 | TD+  | 황색     |
| 2 | TD-  | 주황색    |
| 3 | RD+  | 흰색     |
| 4 | n.c. | -      |
| 5 | n.c. | -      |
| 6 | RD-  | 청색     |
| 7 | n.c. | -      |
| 8 | n.c. | -      |




| 연결 3    | XF2                                             |
|---------|-------------------------------------------------|
| 기능      | Ethernet, 출력                                    |
| 연결부 종류  | PROFINET RJ45 Push/Pull IEC 61076-3-117 Var. 14 |
| 플러그 하우징 | FE/SHIELD                                       |

| 핀 | 핀 지정 | 와이어 색상 |
|---|------|--------|
| 1 | TD+  | 황색     |
| 2 | TD-  | 주황색    |
| 3 | RD+  | 흰색     |
| 4 | n.c. | -      |
| 5 | n.c. | -      |
| 6 | RD-  | 청색     |
| 7 | n.c. | -      |
| 8 | n.c. | -      |



| 연결 4   | XD2                    |
|--------|------------------------|
| 기능     | 전원 공급                  |
| 연결부 종류 | PROFINET Push/Pull 24V |
| 핀 개수   | 5 핀                    |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | +24V |
| 2 | 0V   |
| 3 | +24V |
| 4 | 0V   |
| 5 | GND  |



## 조작 및 표시

| LED         | 디스플레이      | 의미                                                          |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 -         | 꺼짐         | 장치 꺼짐                                                       |
|             | 적색, 연속 점등  | OSSD 꺼짐                                                     |
|             | 적색 깜빡임     | 오류                                                          |
| 2 -         | 녹색, 연속 점등  | OSSD 켜짐                                                     |
|             | 꺼짐         | RES가 비활성화됨 또는 RES가 활성화되고 승인됨                                |
|             | 황색, 깜빡임    | 보호필드 할당됨                                                    |
| 3 -         | 황색, 연속 점등  | RES 활성화 및 차단 그러나 해제 준비 보호필드가 비어 있고 경우에 따라 연쇄적으로 연결된 센서가 작동됨 |
|             | 꺼짐         | 경고 필드 비어 있음                                                 |
|             | 청색, 연속 점등  | 경고 필드 중단됨                                                   |
| 4 -         | 꺼짐         | 포 필드 모드: 경고 필드 3 비어 있음                                      |
|             | 청색, 연속 점등  | 포 필드 모드: 경고 필드 3 중단                                         |
| 5 -         | 황색, 깜빡임    | 포 필드 모드: 경고 필드 2 중단                                         |
| 6 -         | 꺼짐         | 기능 없음                                                       |
| 7 PWR       | 꺼짐         | 장치 꺼짐                                                       |
|             | 적색, 연속 점등  | 자가 테스트 오류 또는 내부 통신 문제                                       |
|             | 녹색 깜빡임     | PROFINET 신호 기능 활성화                                          |
| 8 PS        | 녹색, 연속 점등  | 장치 켜짐, 공급전압 공급됨, 내부 오류 없음                                   |
|             | 꺼짐         | PROFIsafe 통신이 초기화되지 않았거나 꺼져있음                               |
|             | 녹색 깜빡임     | 장치 비활성화 또는 PROFINET 신호 기능 활성화                               |
|             | 녹색, 연속 점등  | PROFIsafe에 연결된 장치 활성화                                       |
|             | 적색 깜빡임     | PROFIsafe 설정 실패                                             |
| 9 NET       | 적색, 연속 점등  | PROFIsafe 통신 오류                                             |
|             | 꺼짐         | PROFINET 통신이 초기화되지 않았거나 비활성                                 |
|             | 녹색 깜빡임     | PROFINET 버스 초기화 또는 PROFINET 신호 기능 활성화                       |
|             | 녹색, 연속 점등  | PROFINET 활성화, IO 컨트롤러와 데이터 교환 활성화                           |
|             | 주황색, 깜빡임   | 이더넷 토폴로지 오류                                                 |
| 10 LNK/ACT1 | 적색 깜빡임     | 이더넷 설정 실패, 데이터 교환이 없거나 유효하지 않은 데이터를 교환                      |
|             | 적색, 연속 점등  | 버스 오류, 통신 불가                                                |
|             | 꺼짐         | 이더넷 링크가 없음                                                  |
|             | 녹색, 연속 점등  | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송 없음                                    |
| 11 LNK/ACT2 | 녹색/주황색 깜빡임 | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송                                       |
|             | 꺼짐         | 이더넷 링크가 없음                                                  |
|             | 녹색, 연속 점등  | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송 없음                                    |
|             | 녹색/주황색 깜빡임 | 이더넷 링크 활성화, 현재 데이터 전송                                       |

## 참고

 **용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- ↳ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- ↳ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

 **주의! 비가시 레이저 빔 – 레이저 등급 1**



장치는 **레이저 등급 1** 제품의 IEC/EN 60825-1:2014에 따른 요구 사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 따른 차이점도 충족합니다.

- ↳ 해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.
- ↳ 장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다. 장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다. 우리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

## 액세서리

### 고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭      | 품목    | 설명                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800134 | BT840M  | 설치 각도 | 애플리케이션: 경사지도록 꺾은 90° 모서리에 설치<br>치수: 84.9 mm x 72 mm x 205.2 mm<br>색상: 황색, RAL 1021<br>고정 방식, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>고정 방식, 장치 측: 나사 조립 가능<br>재료: 금속            |
|  | 53800132 | BTF815M | 설치 각도 | 애플리케이션: 바닥 설치용 설치 브라켓<br>치수: 186 mm x 120 mm x 288 mm<br>스캐닝 면 높이: 150 mm<br>색상: 황색, RAL 1021<br>고정 방식, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>고정 방식, 장치 측: 나사 조립 가능<br>재료: 금속 |
|  | 53800133 | BTF830M | 설치 각도 | 애플리케이션: 바닥 설치용 설치 브라켓<br>치수: 186 mm x 275 mm x 288 mm<br>스캐닝 면 높이: 300 mm<br>색상: 황색, RAL 1021<br>고정 방식, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>고정 방식, 장치 측: 나사 조립 가능<br>재료: 금속 |


### 설치

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭      | 품목     | 설명                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------|
|  | 53800131 | BTP800M | 보호 브라켓 | 치수: 160 mm x 169 mm<br>색상: 흑색<br>재료: 금속 |

### 일반

|                                                                                    | 품목 번호  | 명칭             | 품목     | 설명                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------------------------|
|  | 430400 | RS4-clean-Set1 | 클리닝 세트 | 세척용 헝겊 개수: 40 개수<br>세척액 함유물: 150 ml<br>순중량: 616 g |

### 서비스

|                                                                                    | 품목 번호   | 명칭         | 품목    | 설명                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981051 | CS40-I-141 | 안전 검사 | 세부사항: 현재 규격과 지침에 따른 안전 레이저 스캐너 적용 어플리케이션 점검, 데이터베이스에 장치와 기계 데이터 수록 어플리케이션별 시험 프로토콜 작성.<br>조건: 기계 정지가 가능해야 함, 고객 측 작업자의 지원 및 로이체 작업자의 기계 접근이 보장되어야 함. |

액세서리

|                                                                                  | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981047 | CS40-S-141 | 시운전 지원 | 세부사항: 안전 장치에 대해 전파 시간차 측정 및 초기 검사 포함.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박<br>경비를 제외한 금액. |

| 참고                                                                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |